


REFERENCIAS

- 1 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 2 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 3 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 4 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 5 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 6 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 7 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 8 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 9 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 10 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 11 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 12 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 13 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 14 Válvula de cierre de 1/2" de diámetro.
- 15 Pozo de achique de 0,80 x 0,80 x 0,60 m

CROQUIS DE UBICACION

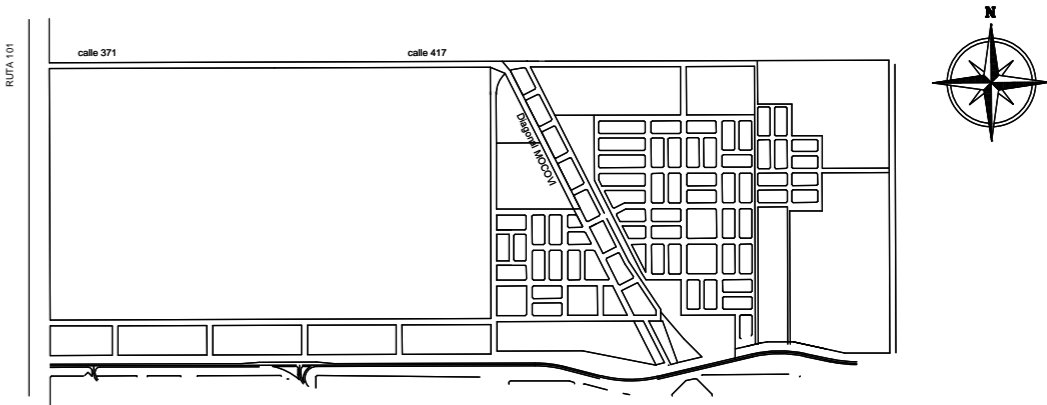

PLANO PROYECTO FINAL				ÚSOPUÁó		
PROYECTO: Agua Potable y Saneamiento Urbano (APySU)				06		
ÓÓP3 KRUÚÚWÜÖÖÖ ã ^/P~*[È						
<div><div>UNLPam Universidad Nacional de La Pampa</div></div>						
PLANO DE: DETALLE PROGRESIVA 0.00				TITULO DE OBRA: NEXO DE RED DE AGUA POTABLE PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, GENERAL PICO - 6000 VIVIENDAS -2º ETAPA		
ESCALA S/E	FECHA 09/05/2013	DIBUJO	PROYECTO	REVISO	MED. PLANO	CONTROL ARCHIVO